




广州恒运热电 (D) 厂有限责任公司


自行监测方案




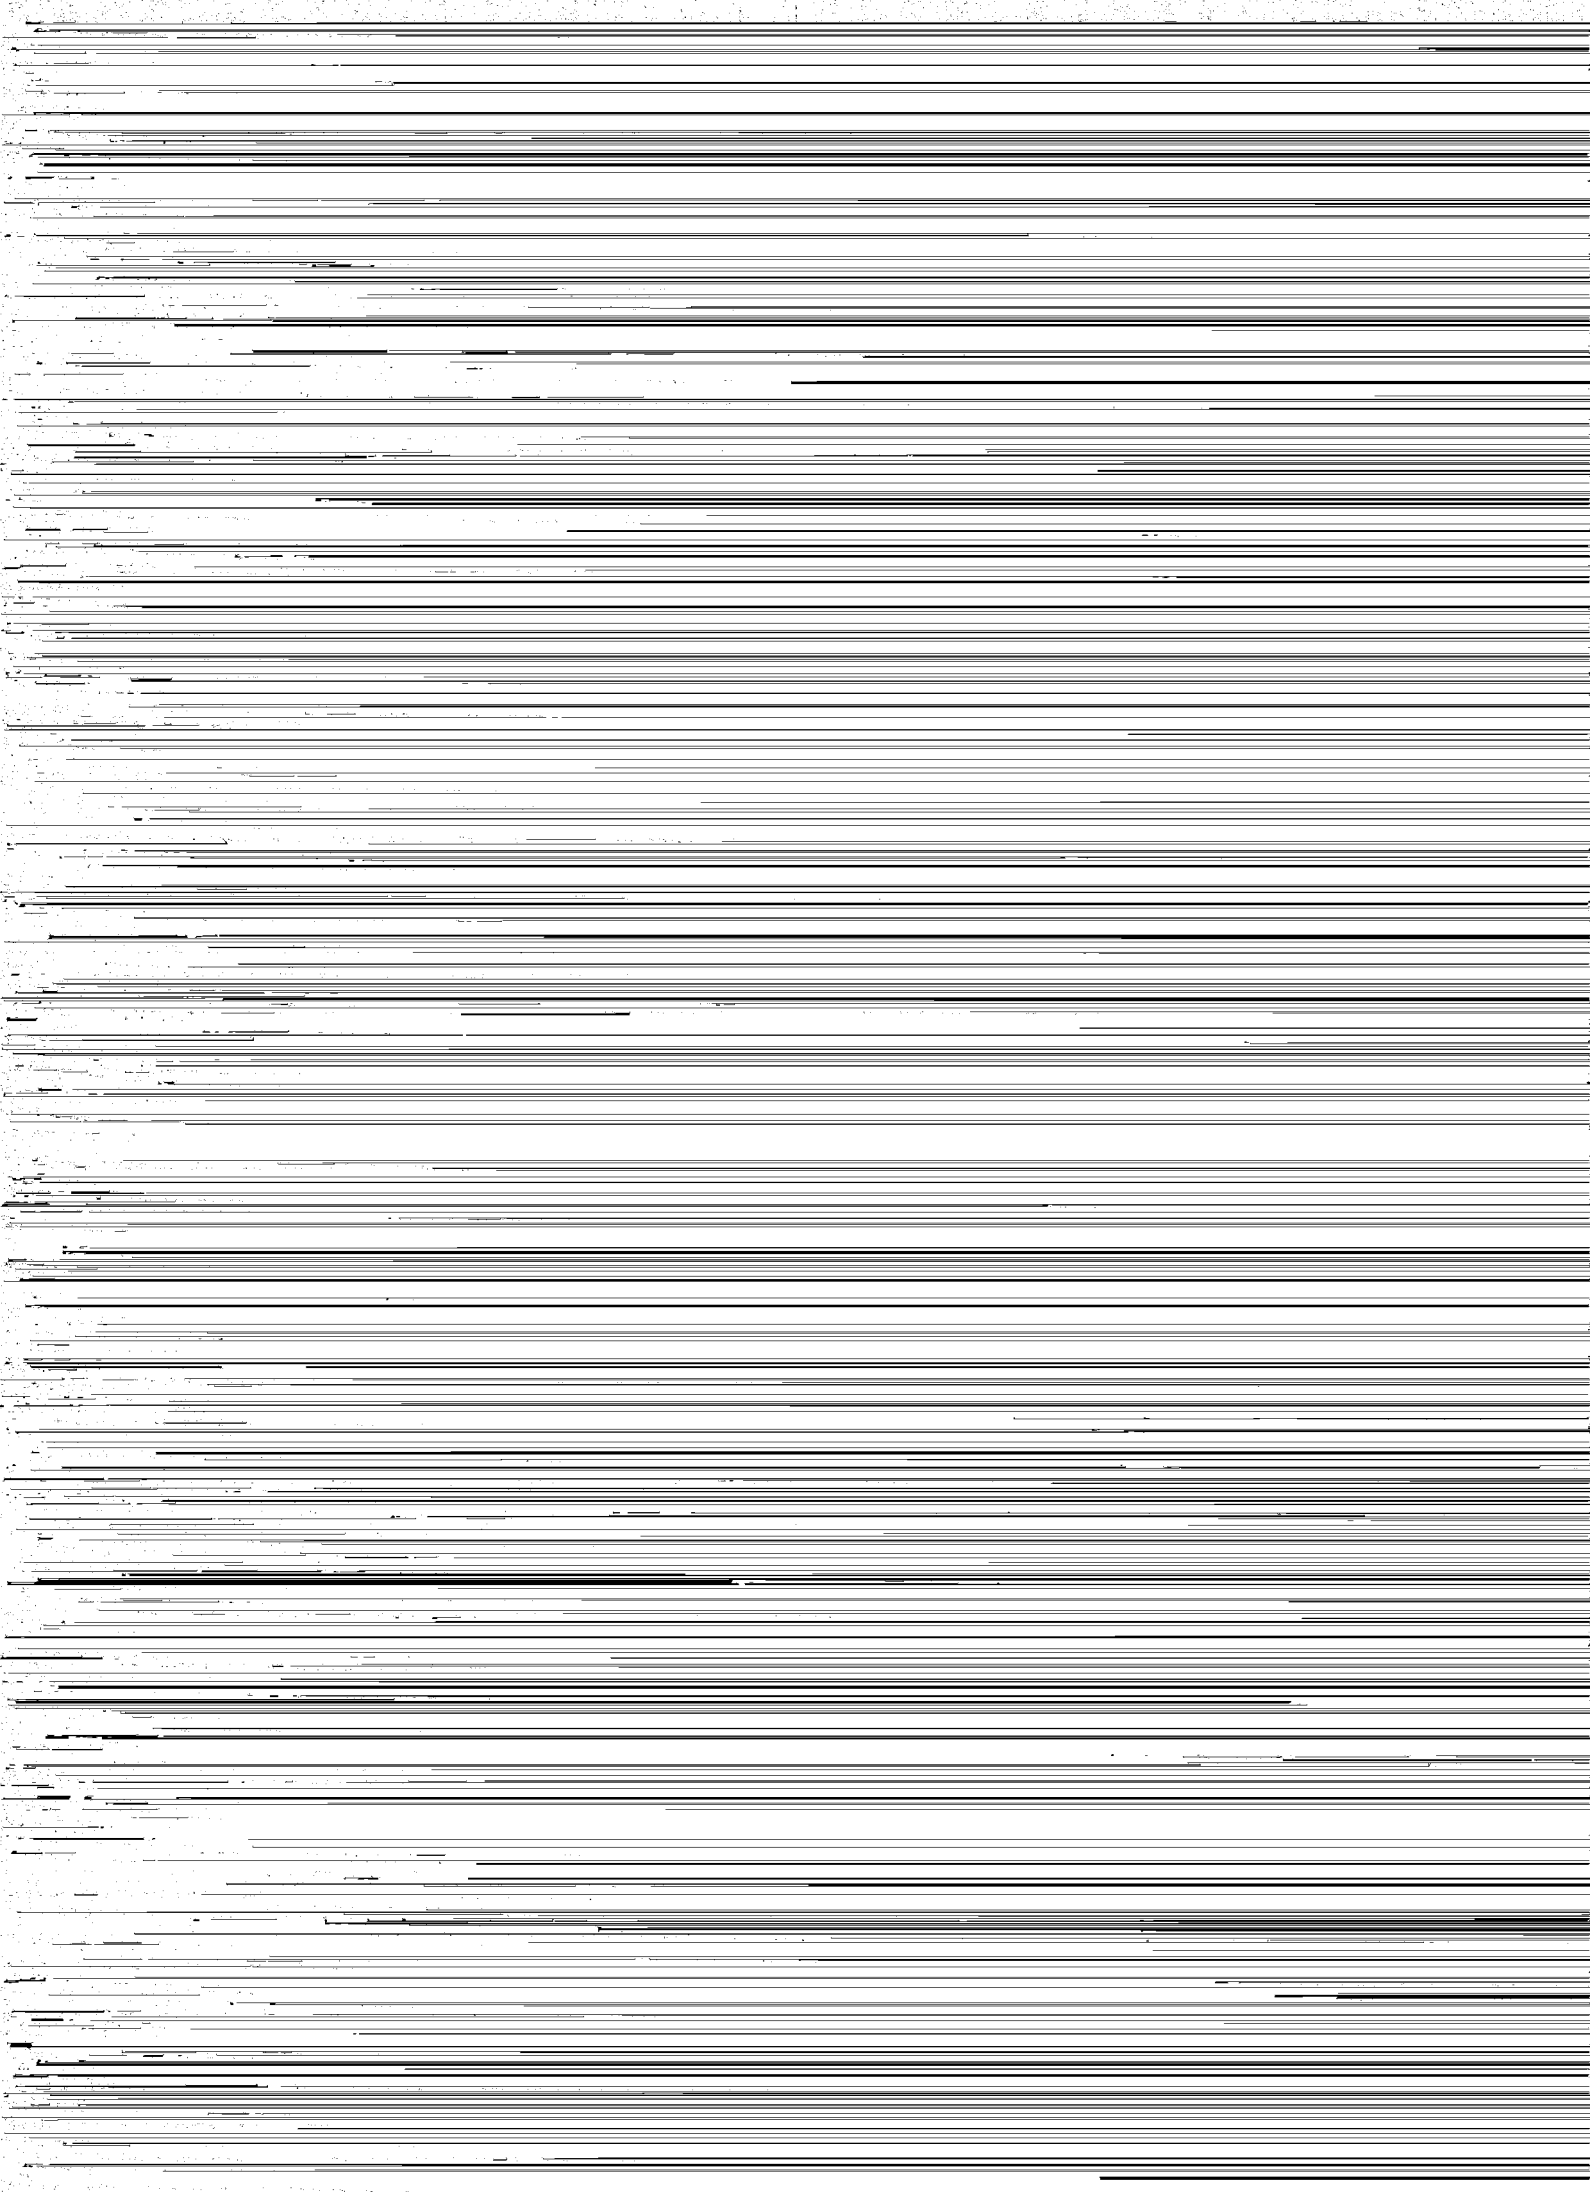


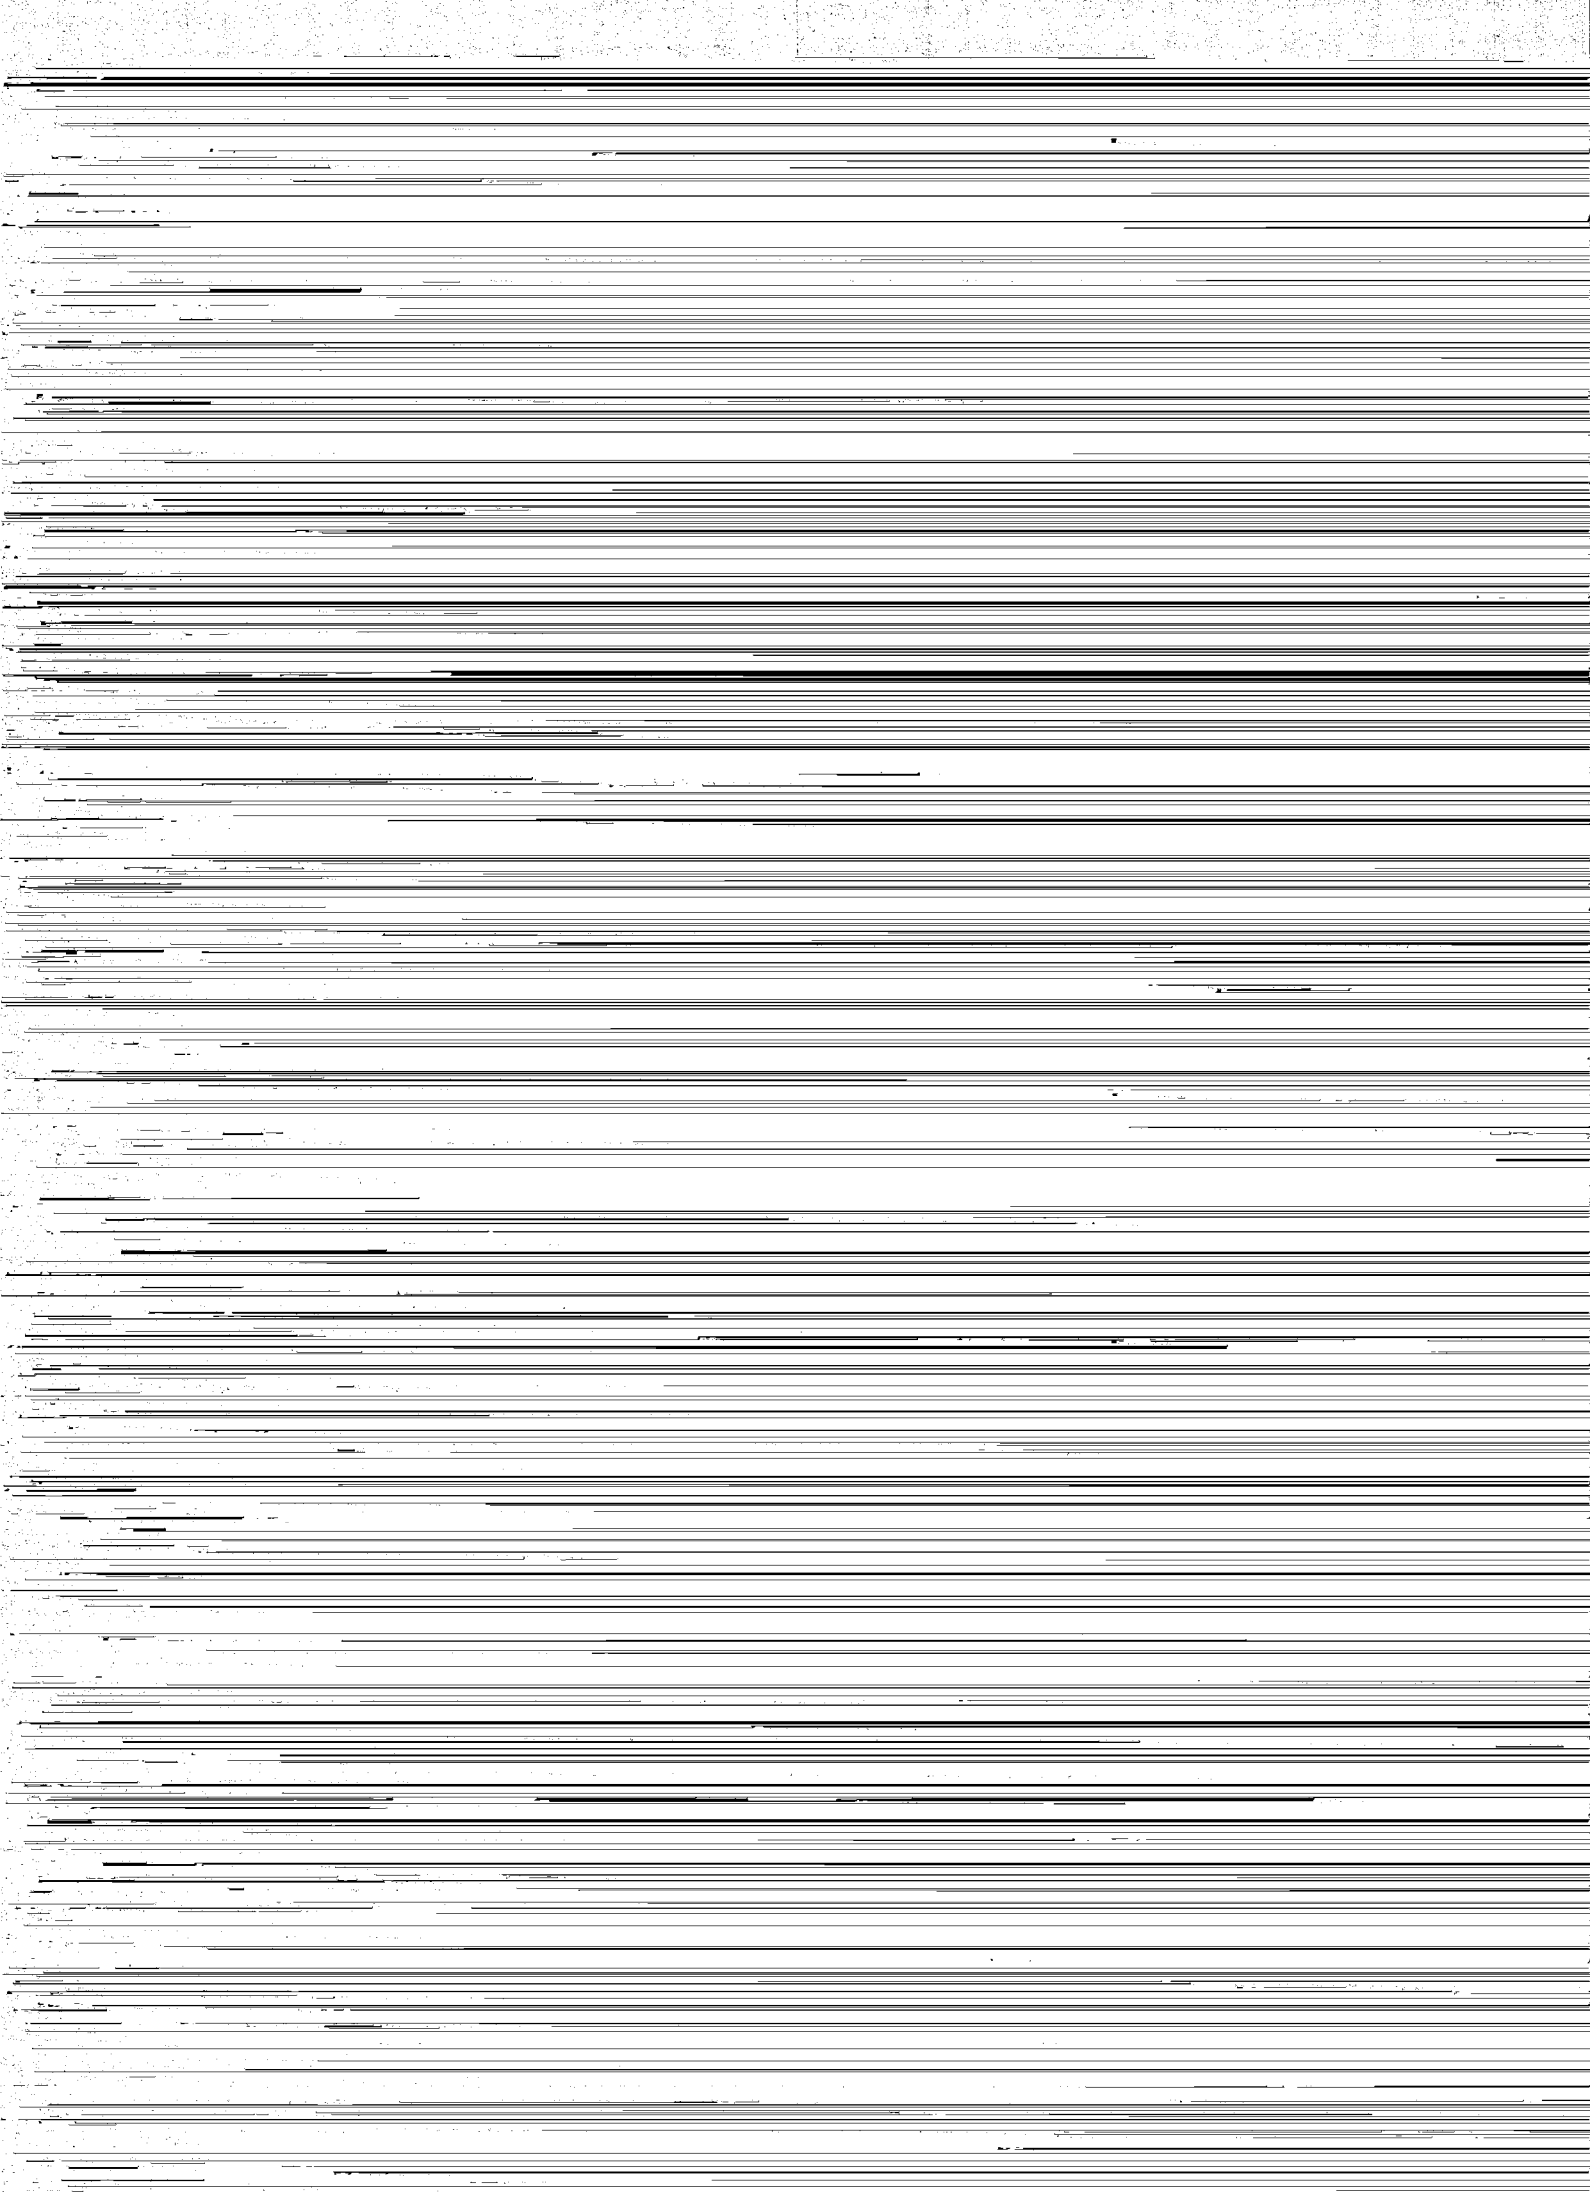

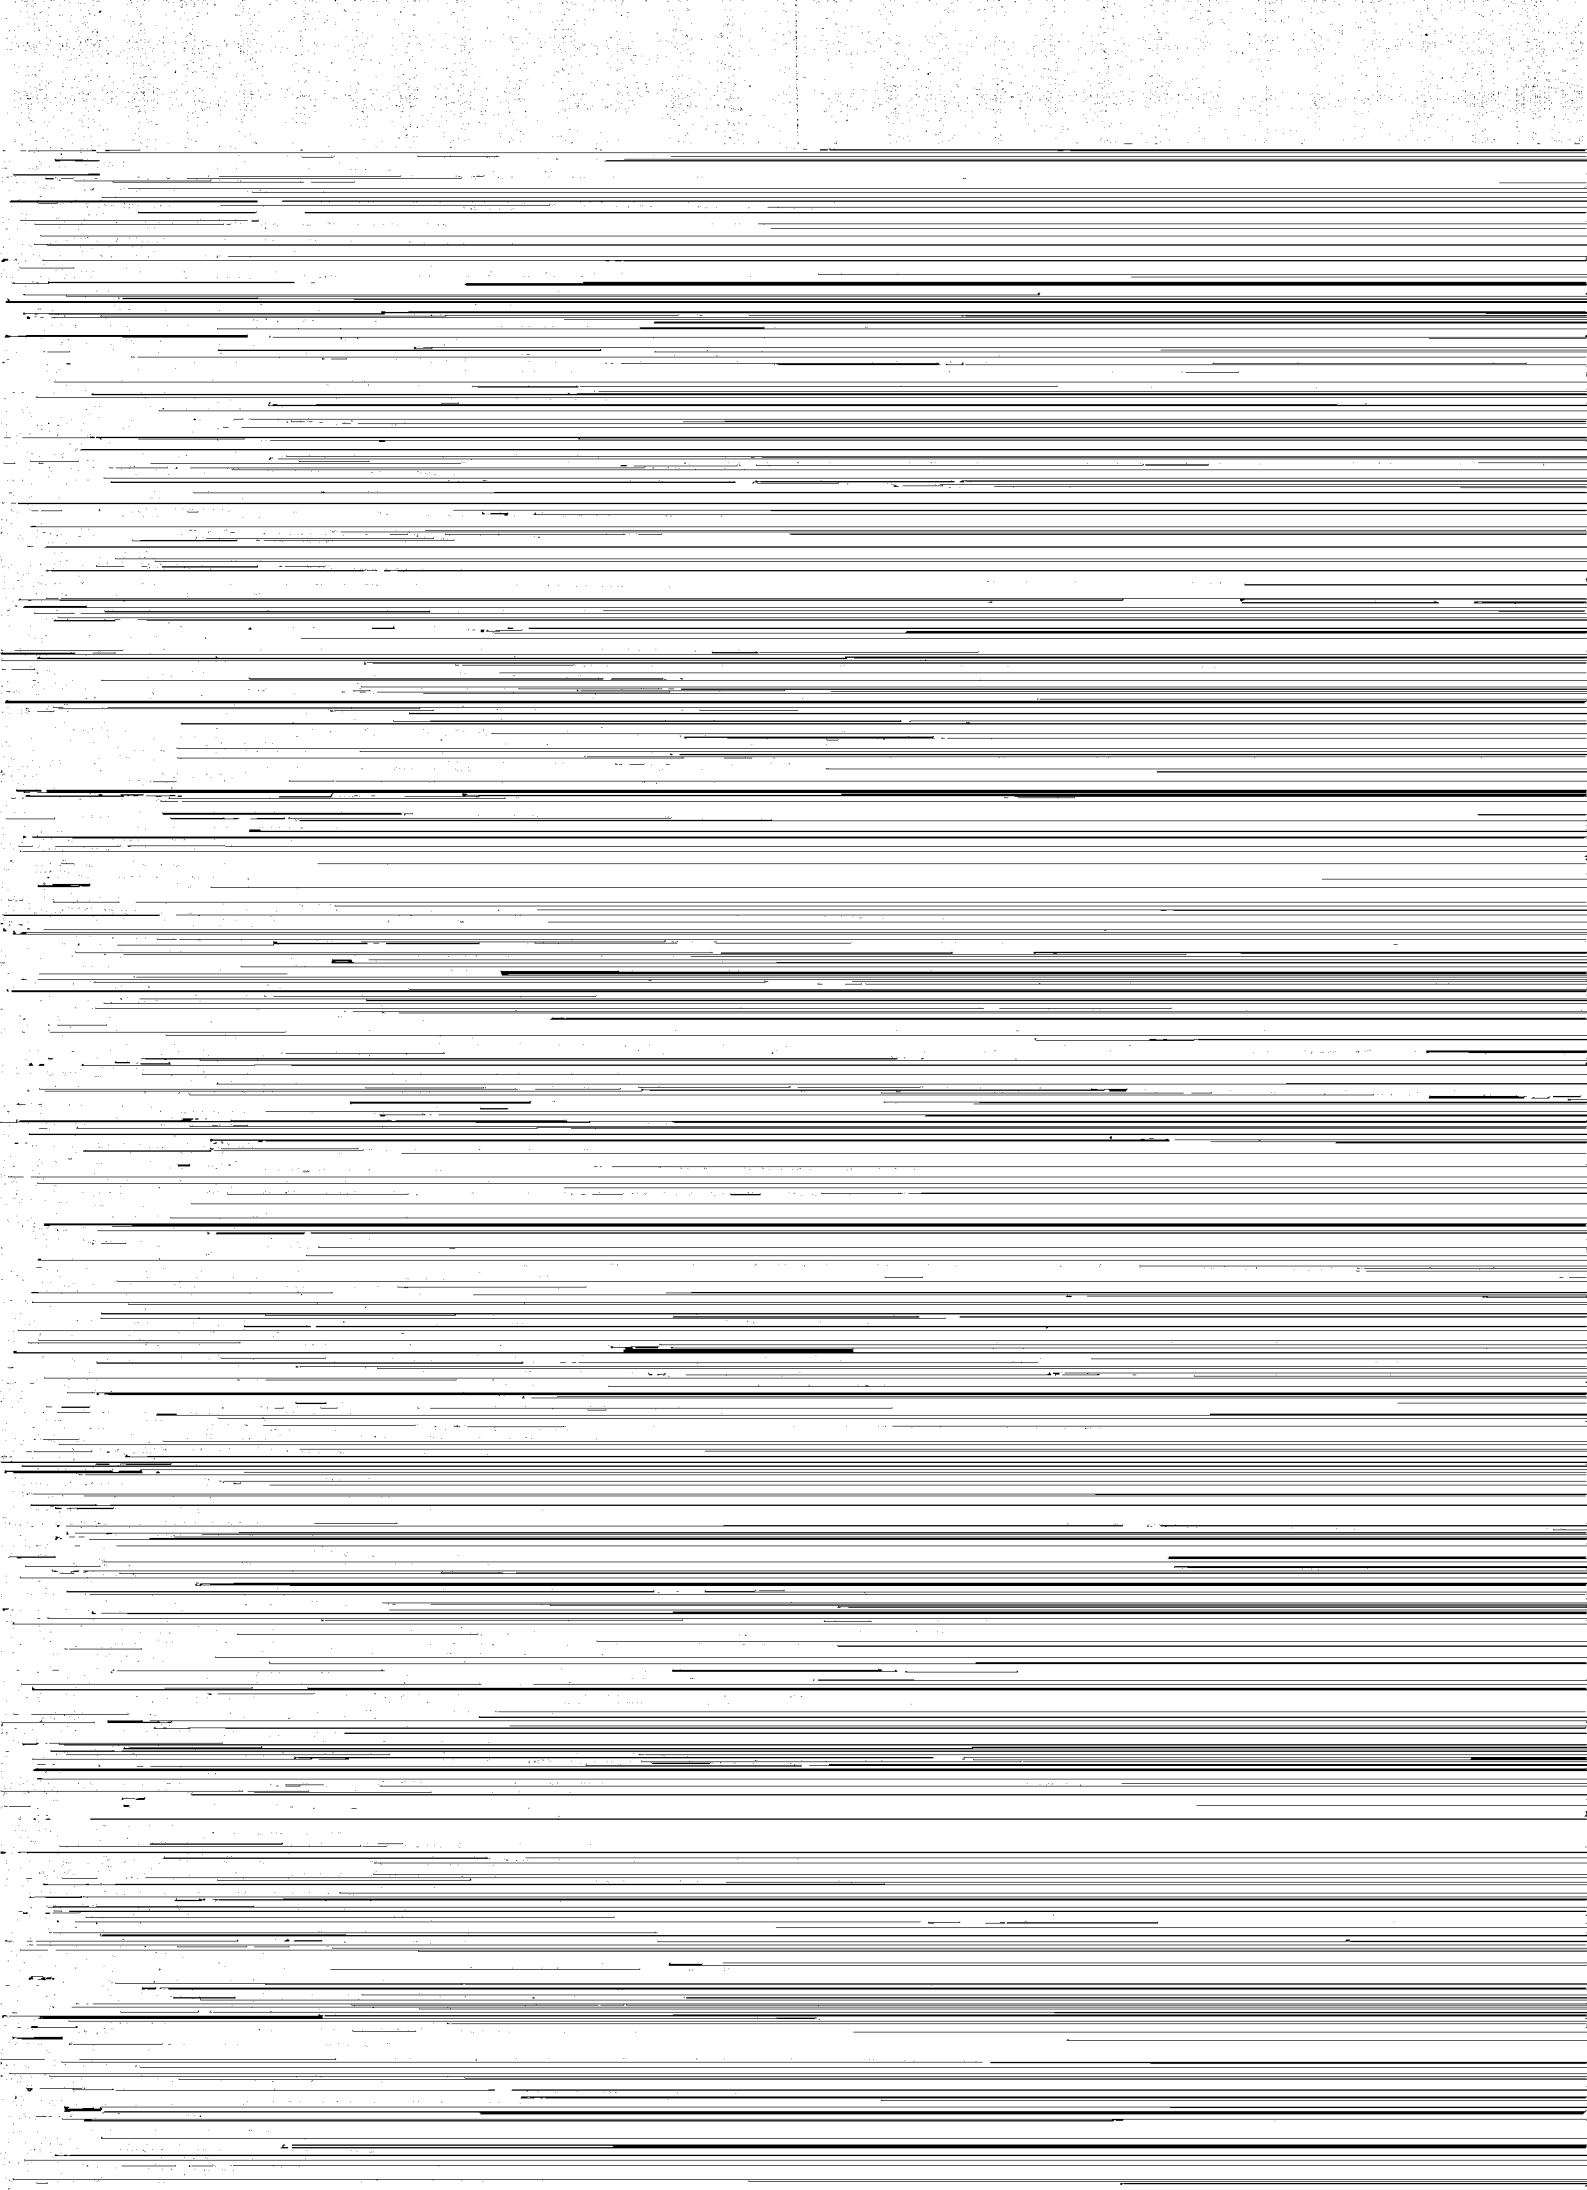

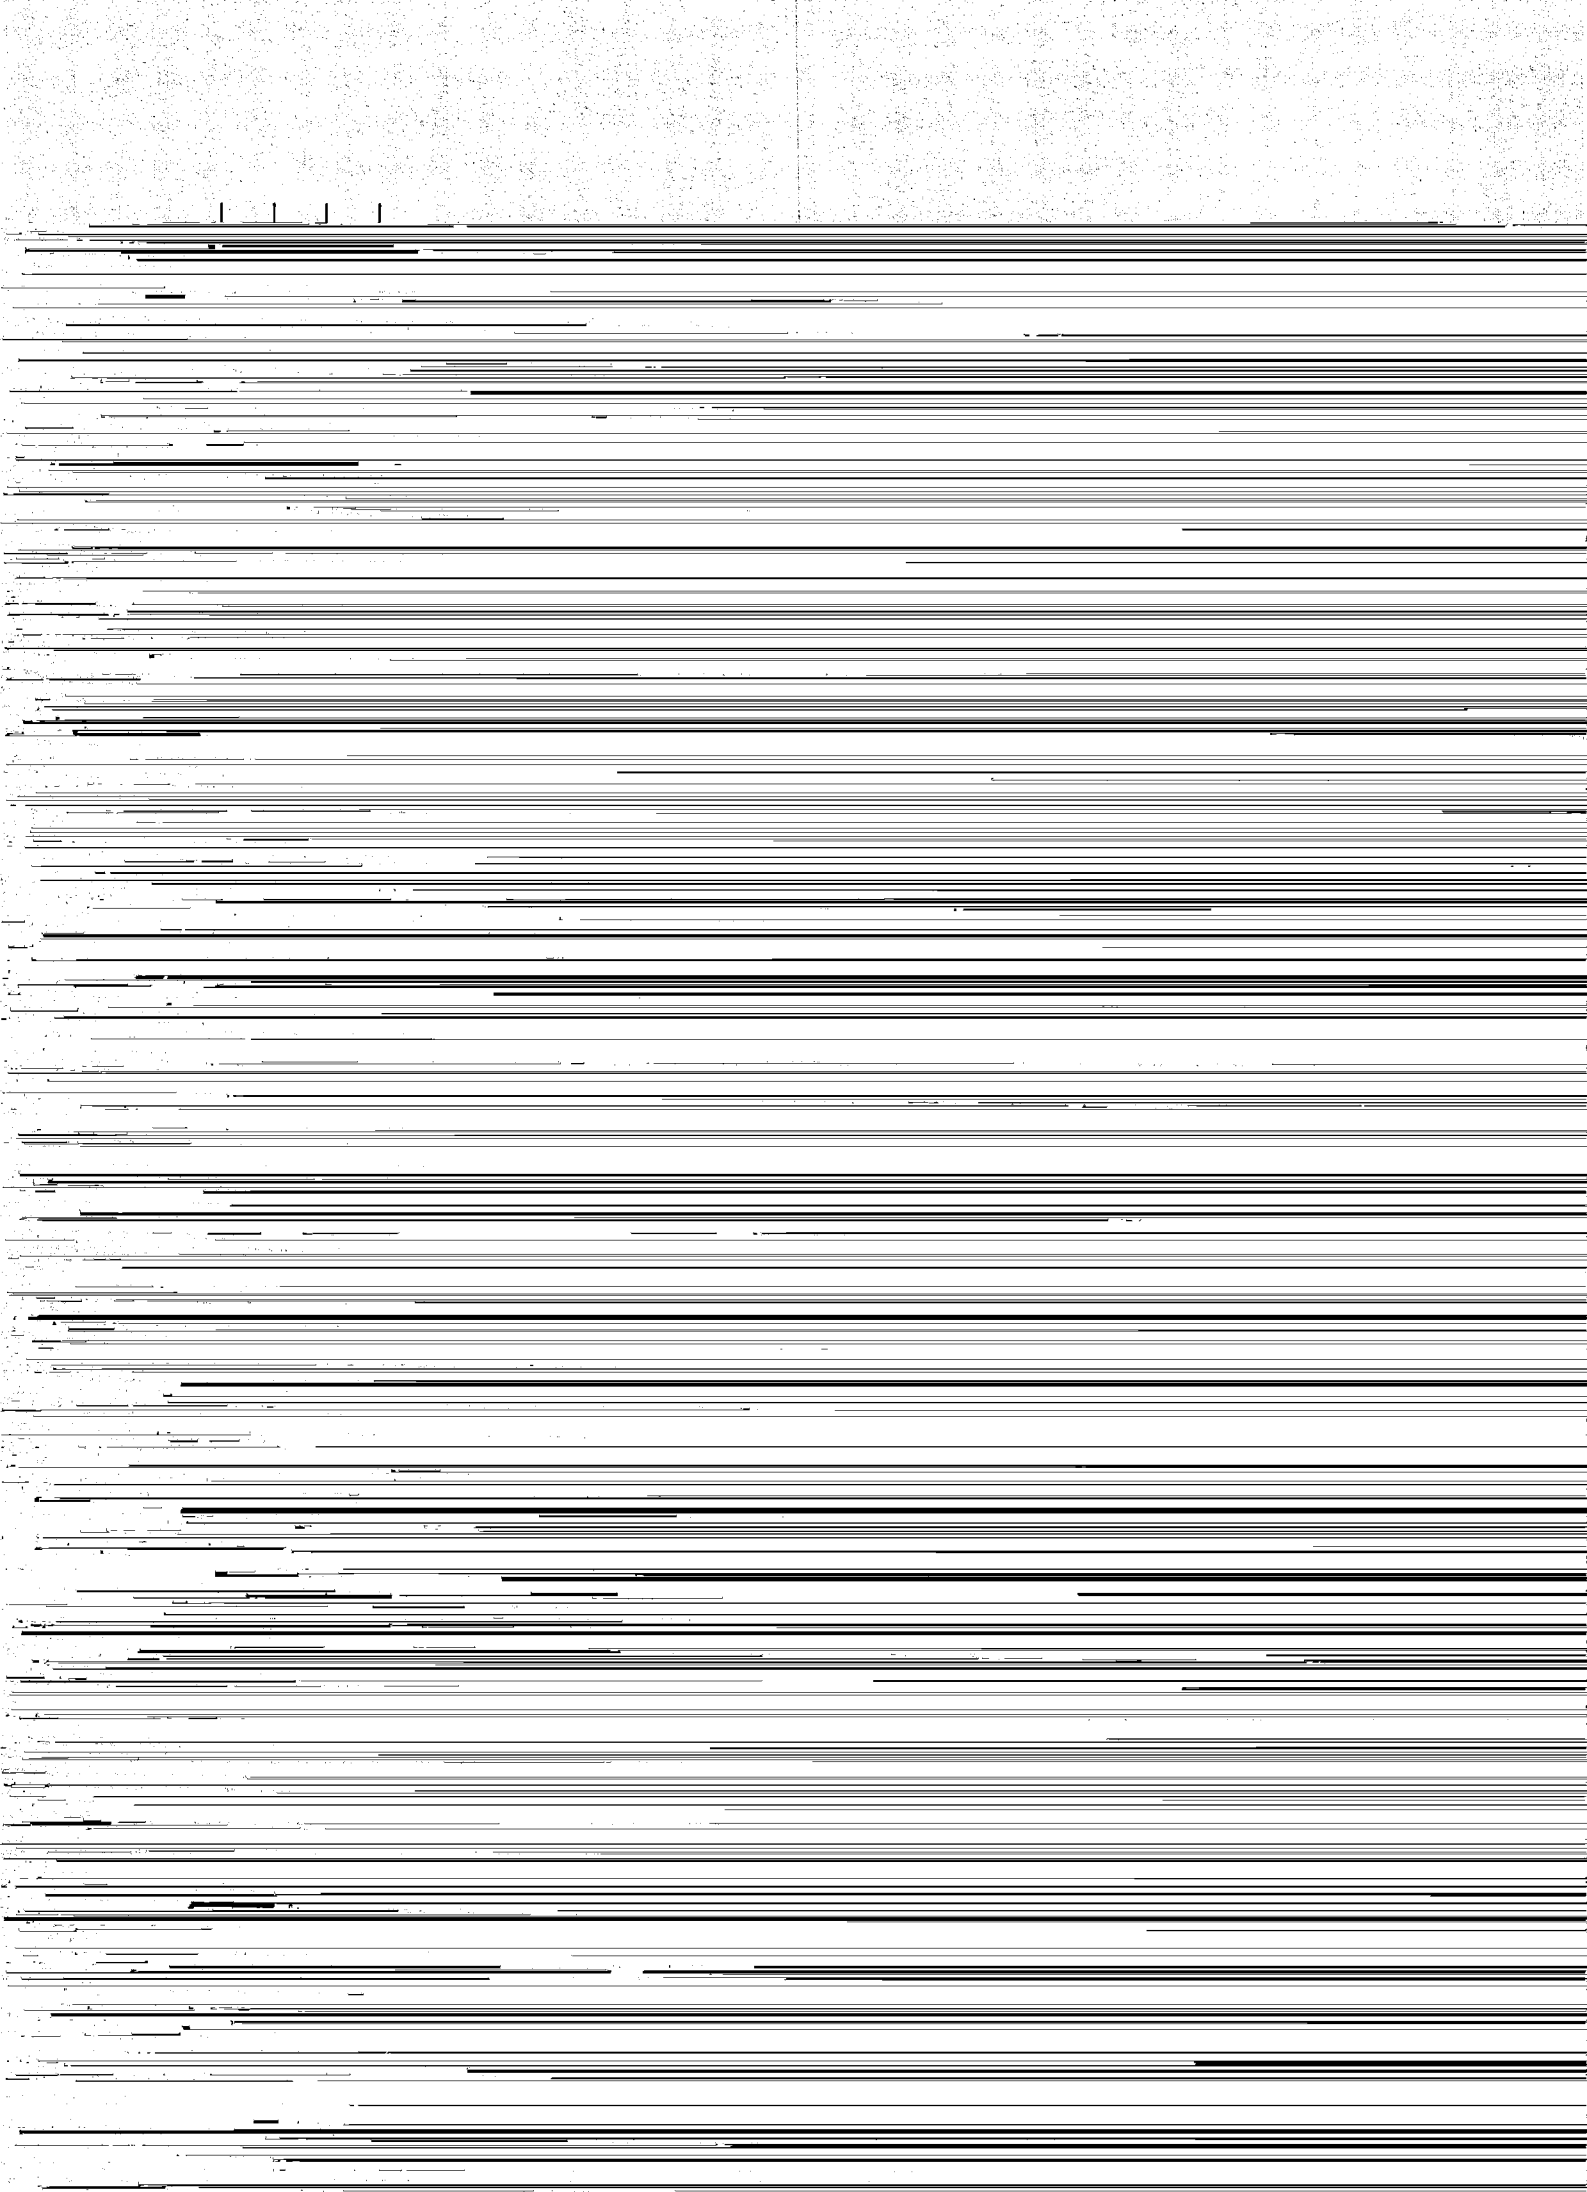


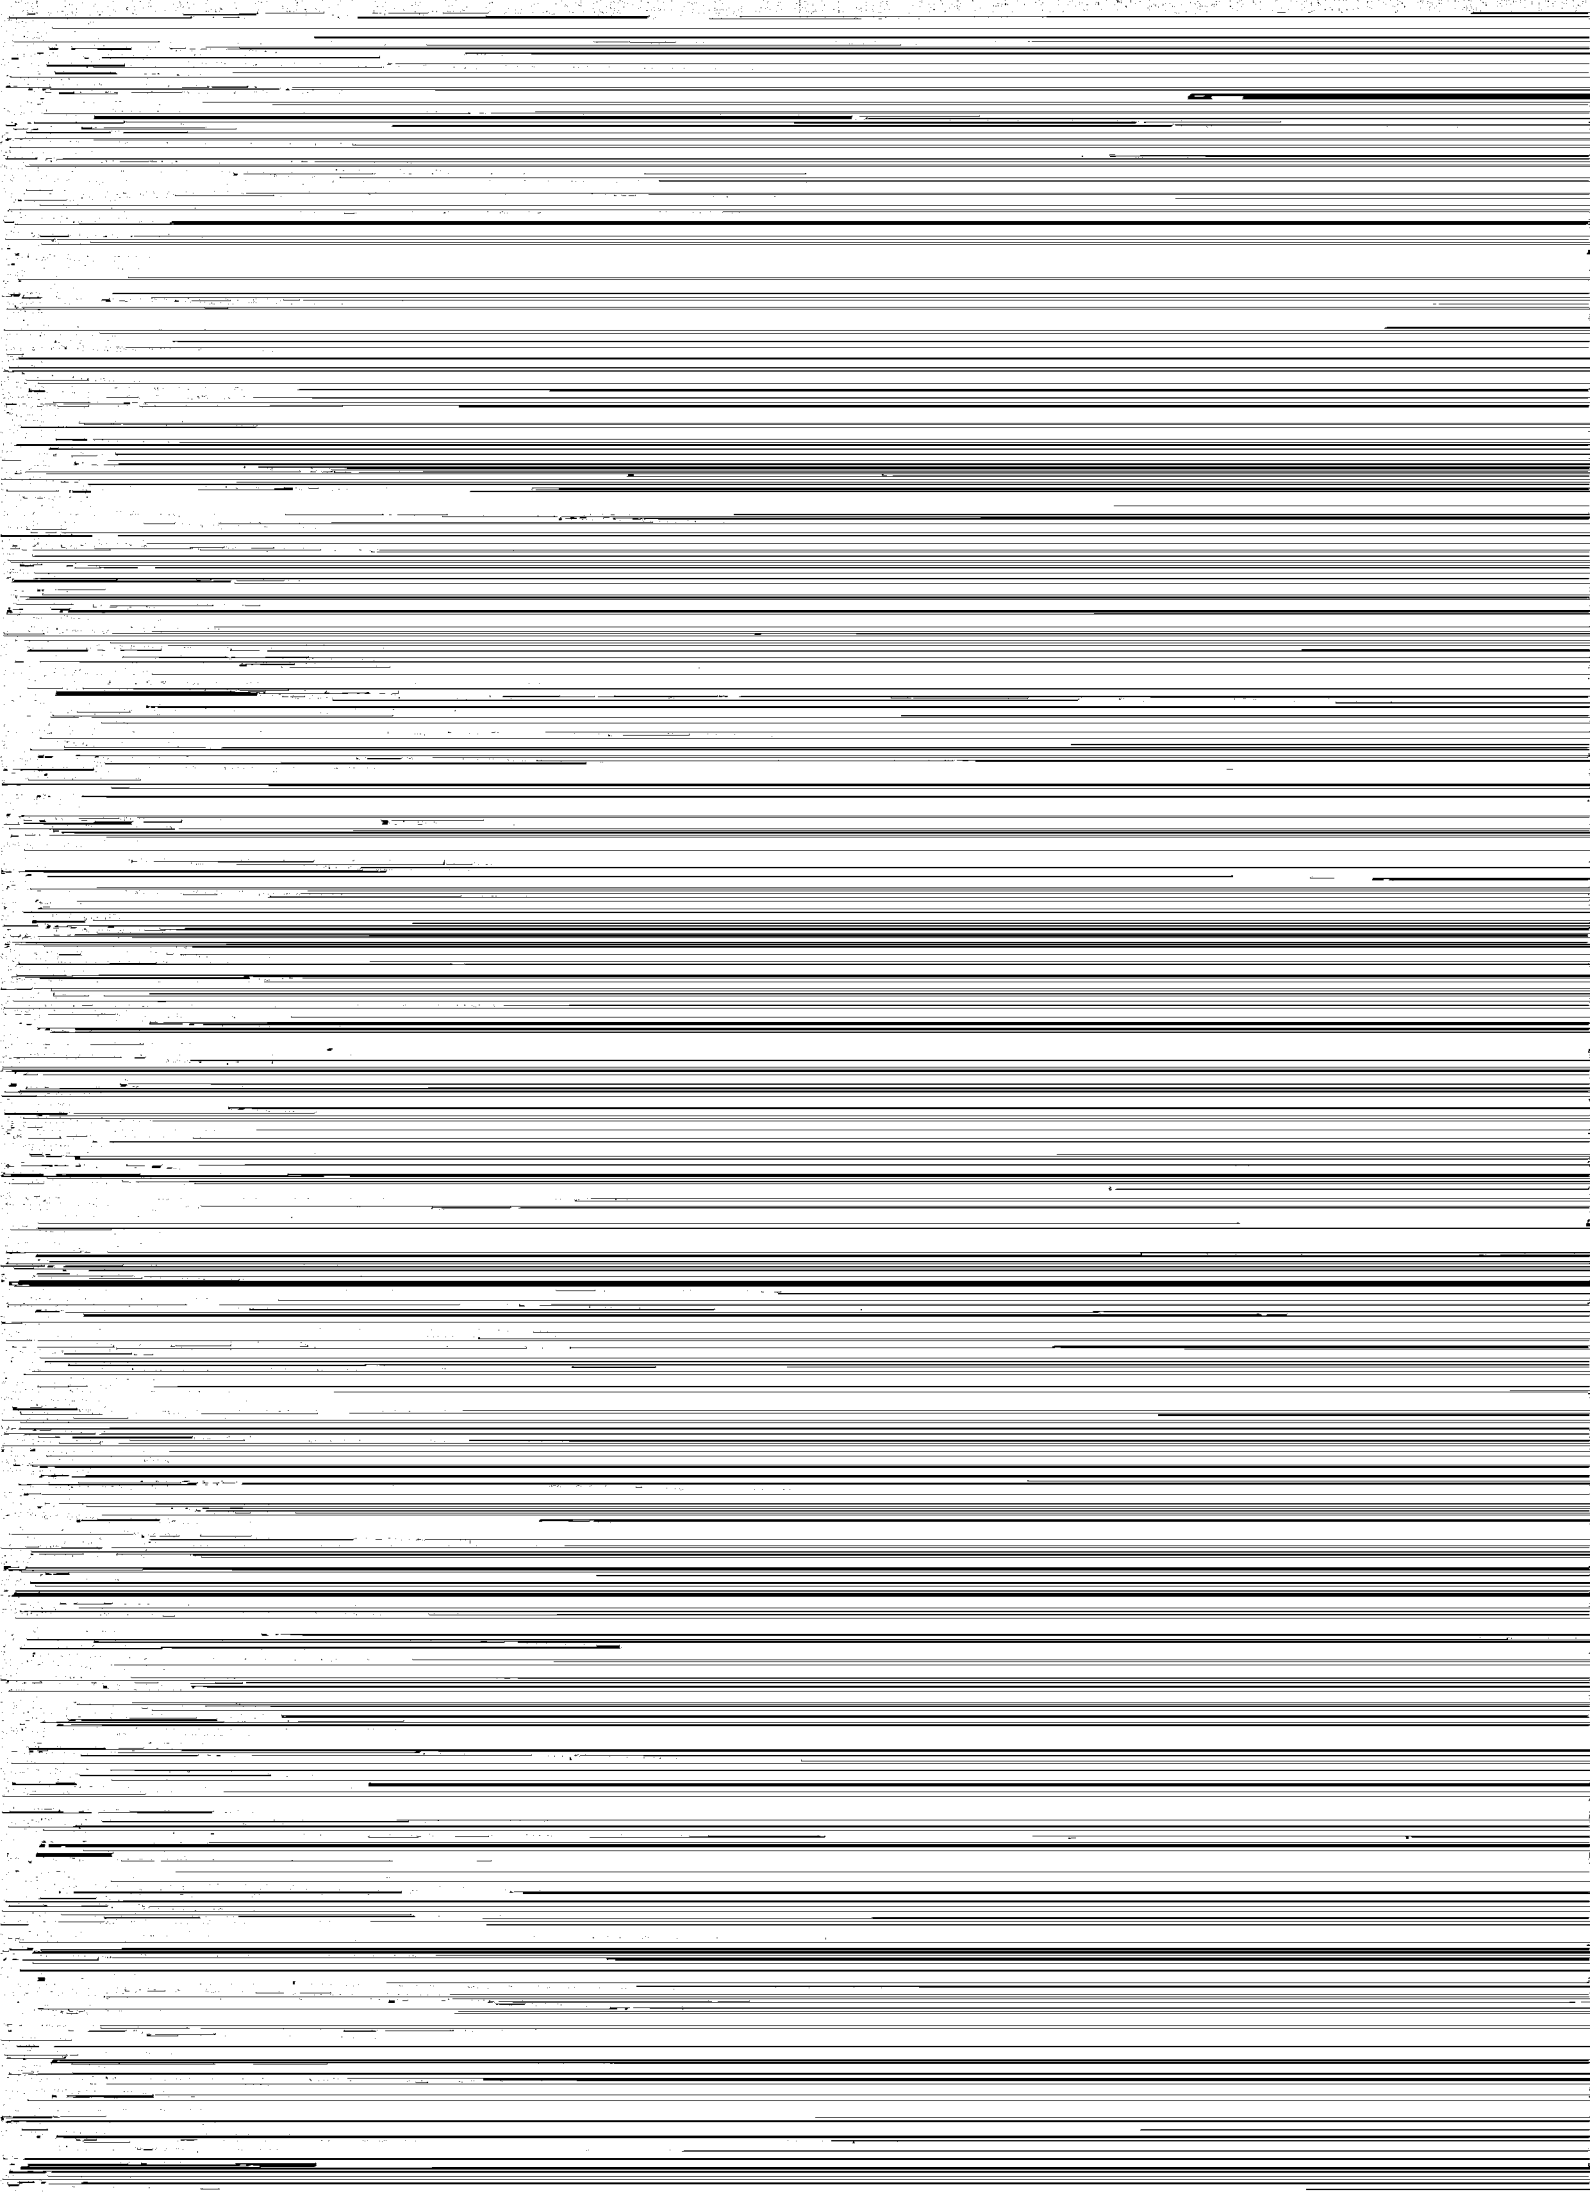

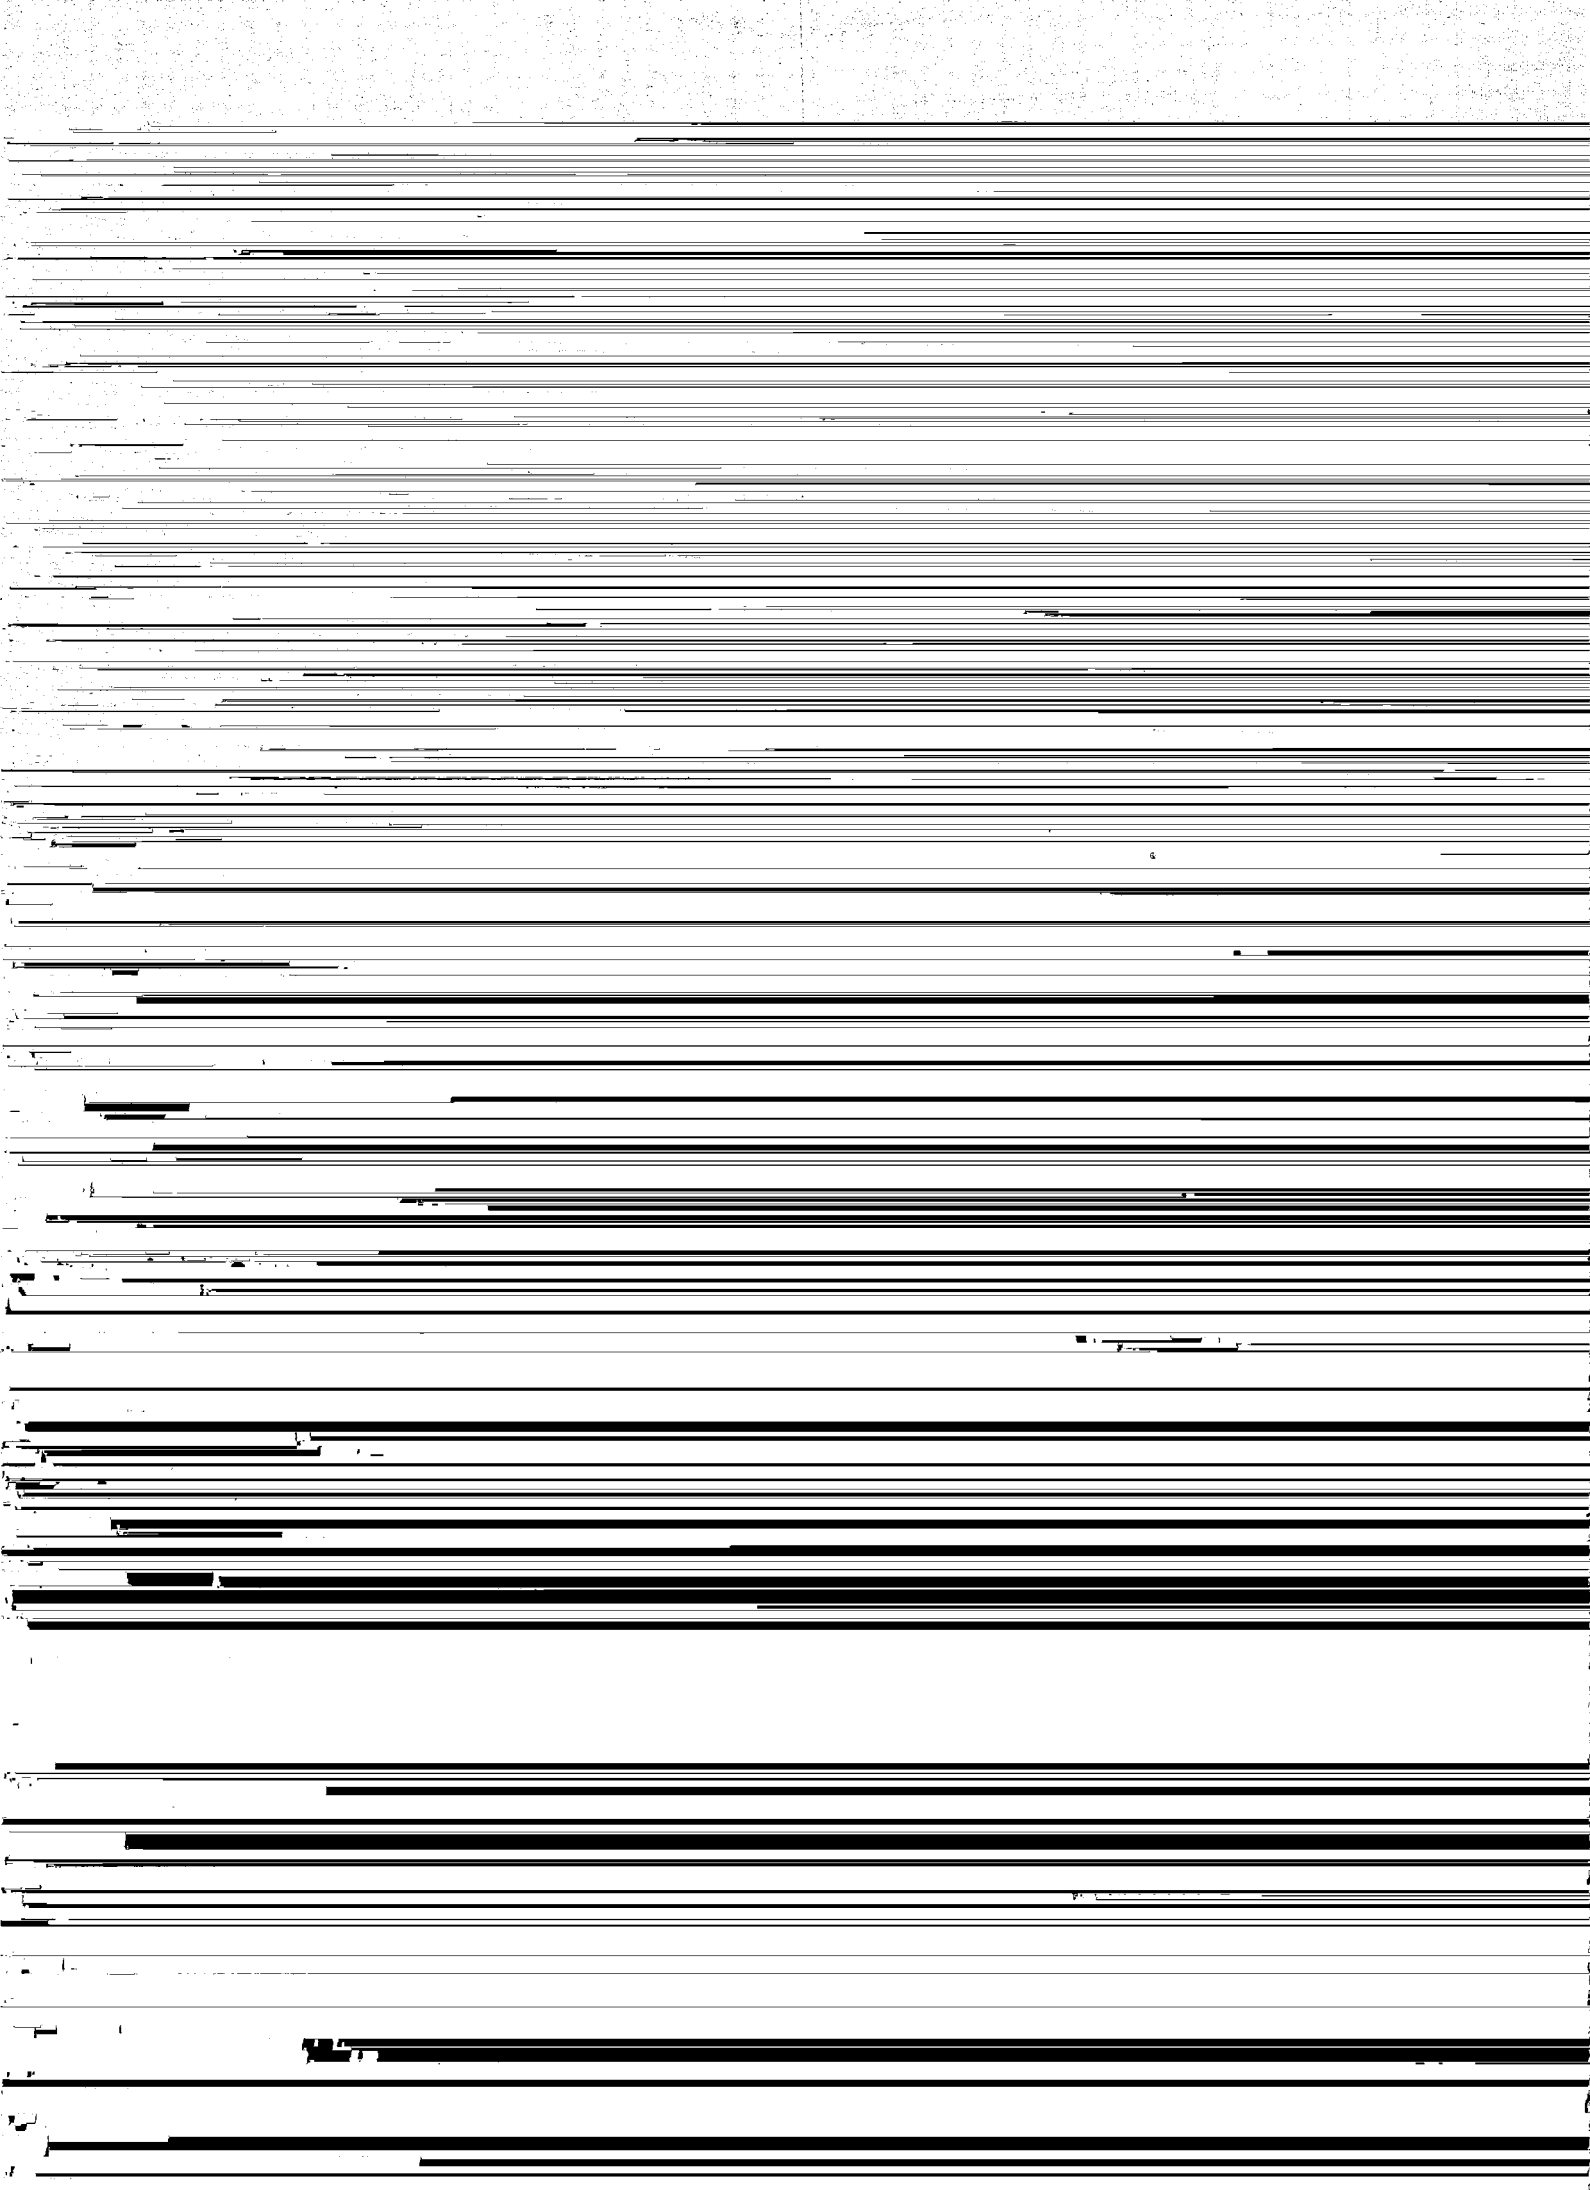

监测因子	监测分析方法	方法来源	检出限	监测仪器	
				名称	型号
二氧化 硫、氮氧 化物	定电位电解法	HJ/T57-2000（二氧化 硫） HJ693-2014（氮氧化	1 mg/m ³	自动烟 尘（气） 测试仪	崂应 3012H

监测因子	监测分析方法	方法来源	检出限	监测仪器	
				名称	型号

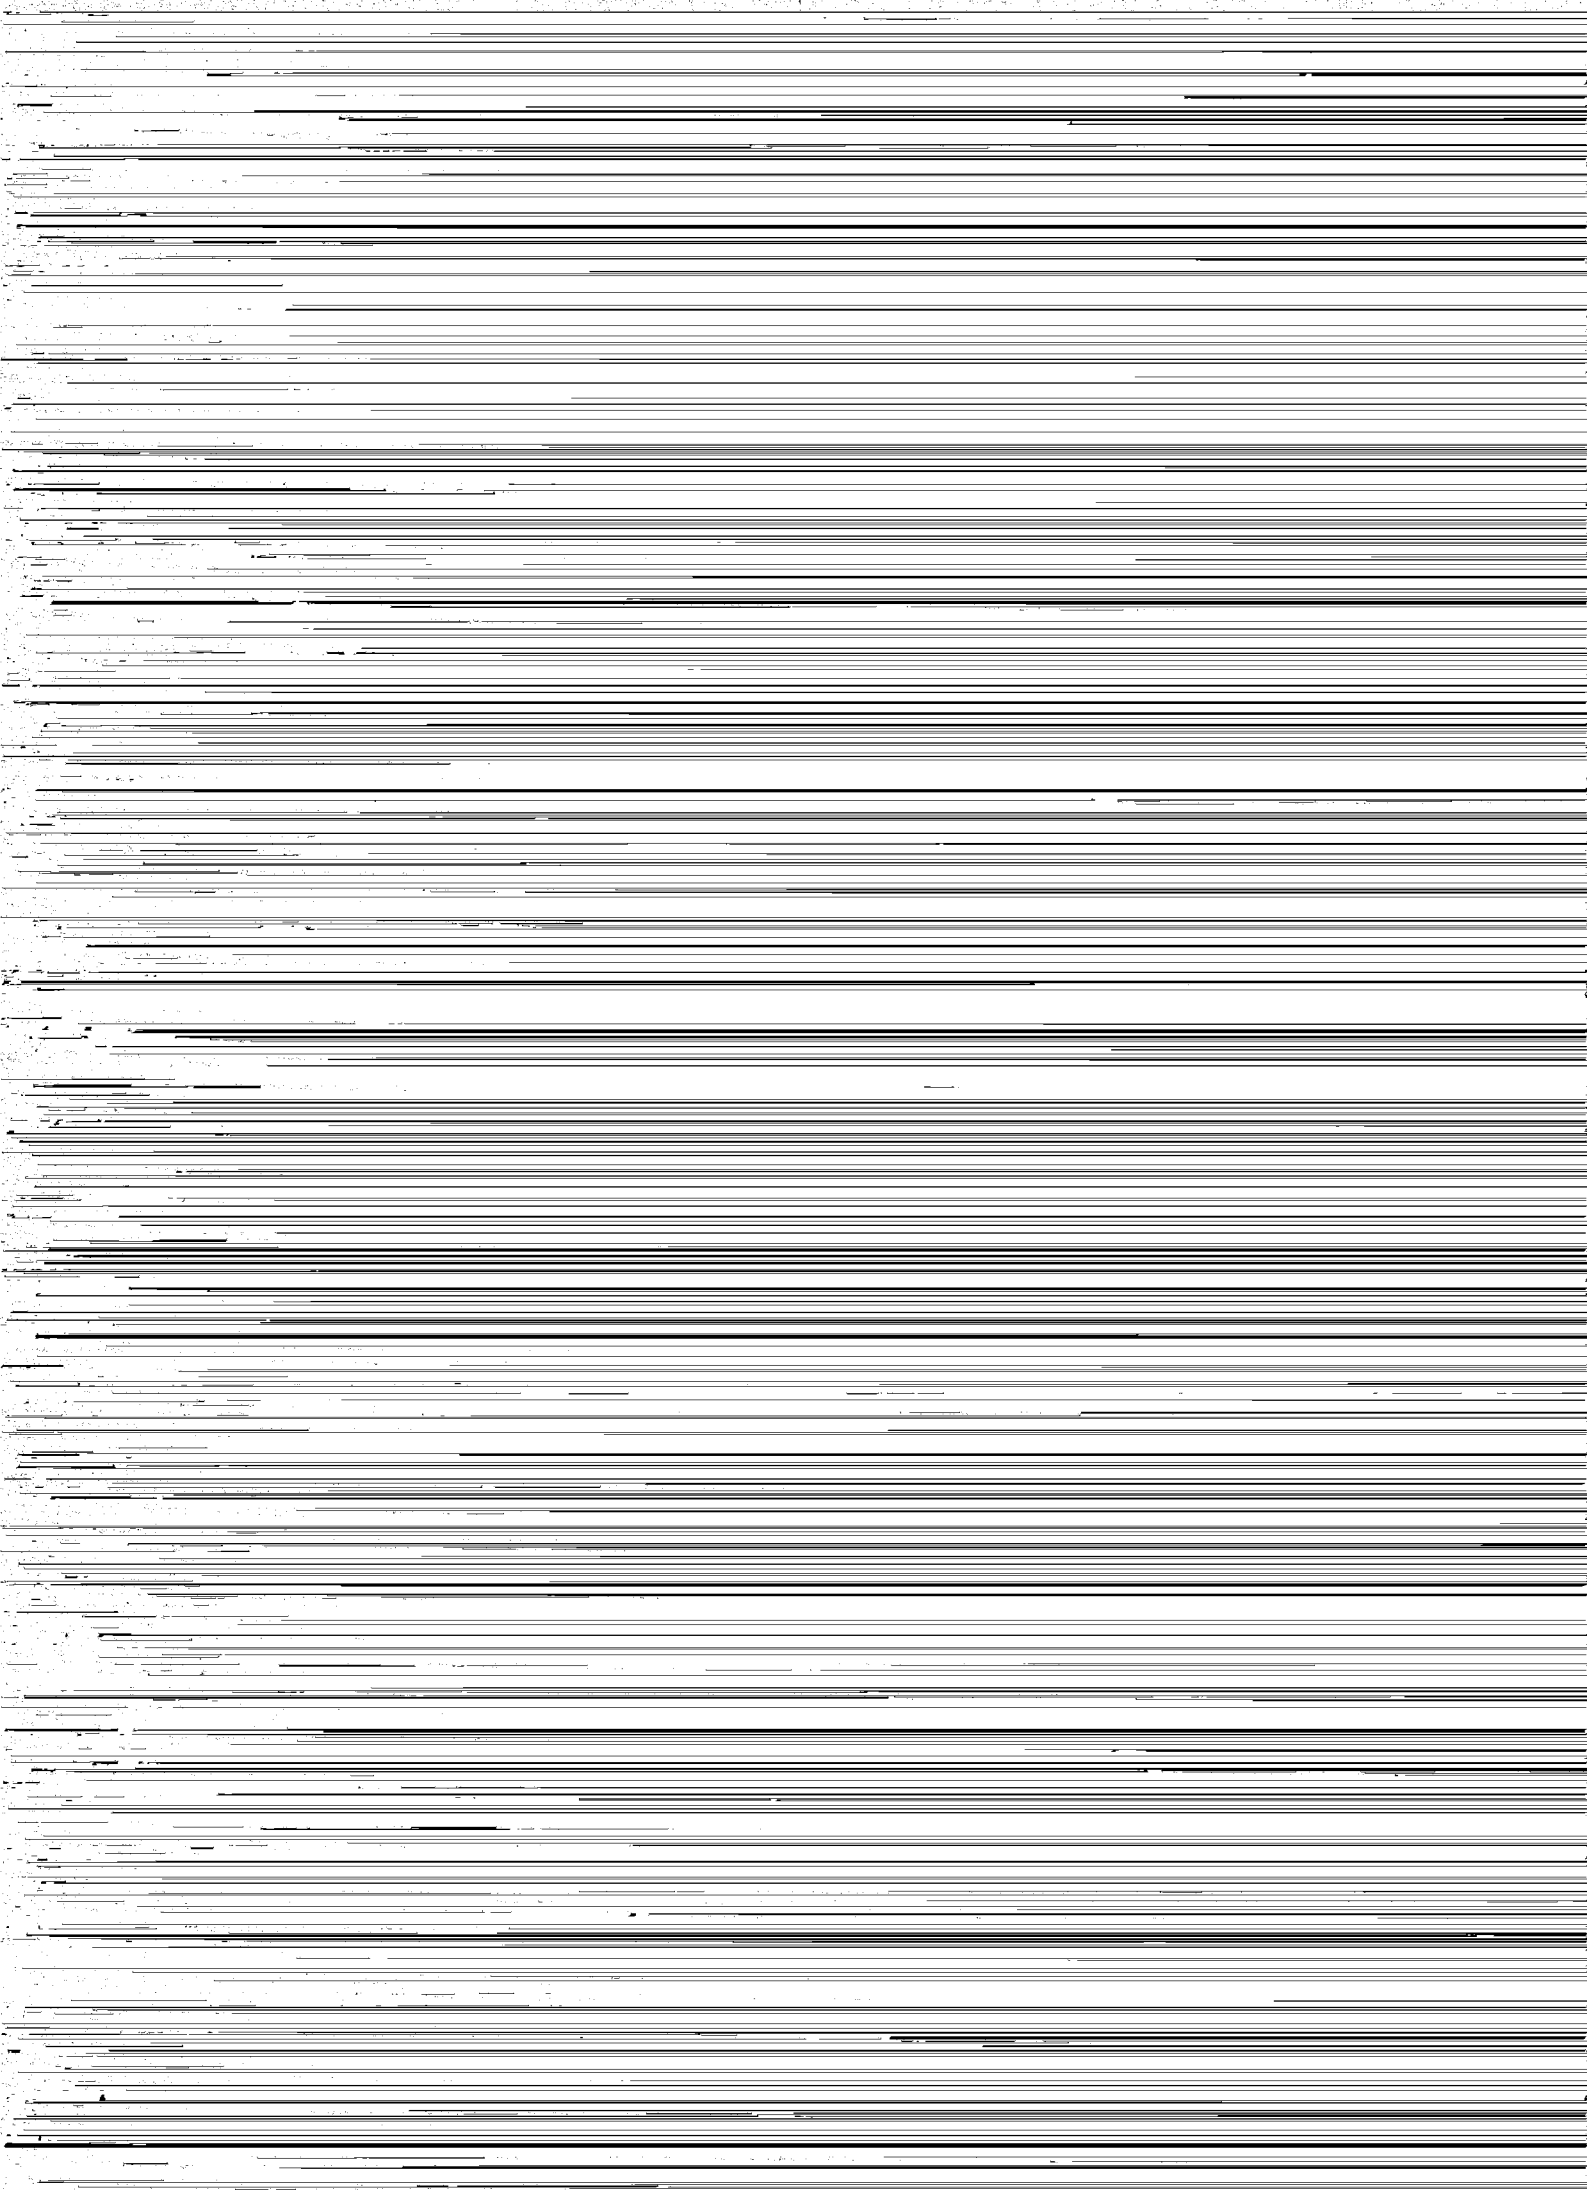

			排放标准 GB13223- 2011(超 洁净排放 限值)		
	FQ-01 烟囱 出口	烟气黑度	火电厂大 气污染物 排放标准 GB13223- 2011	小于 1 级	林格曼黑 度
			火电厂大		

